

Atemschutzsammelplatz

Bei ausgedehnten Bränden und Gefahrstoffaustritten ist mit dem Bedarf an vielen Atemschutzgeräten zu rechnen. Um diesen zu decken sind ein GW-Atemschutz nachzufordern und ein zweckmäßiger Platz zur Aufstellung = **Atemschutzsammelplatz** auszuwählen.

Kriterien hierbei sind:

- außerhalb des Gefahrenbereichs
- Platz zum Sammeln für volle und benutzte Atemschutzgeräte
- möglichst nah am Bedarfsort (Einsatzabschnitt mit dem größten Bedarf)
- Anbindung an die Einsatzleitung
- ggf. wettergeschützt
- ggf. mit Bereich zum Ausruhen / Verpflegen

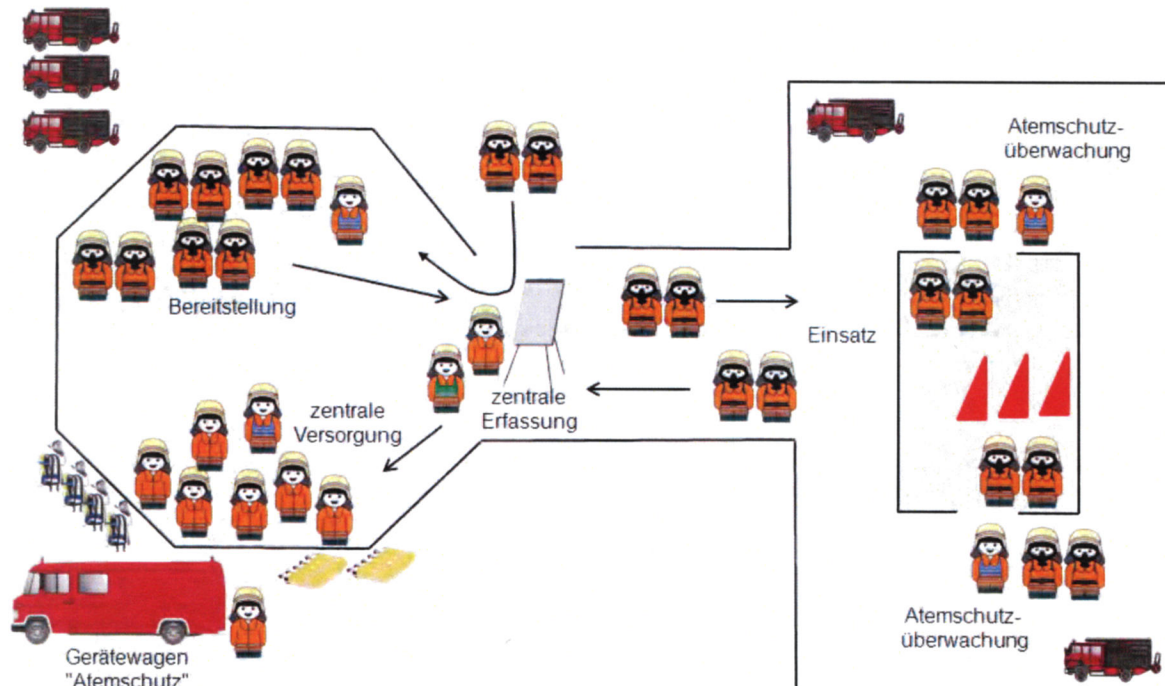


BILD 3-033: ATEMSCHUTZSAMMELPLATZ

Allgemeine Versorgungsstellen

Je nach Bedarf sind Versorgungsstellen für Einsatzmittel (Treibstoff, Löschmittel, Sand für Sandsäcke) oder Verpflegung einzurichten. Diese können, müssen aber nicht an Bereitstellungs-räumen angekoppelt sein.

Kriterien

- außerhalb des Gefahrenbereichs
- gute Verkehrsanbindung
- ausreichend Aufstellfläche
- ggf. Halle mit Sitzmöglichkeiten / ggf. Kücheneinrichtung
- sanitäre Anlagen